



Shell
MIDEL

Shell MIDEL Seçim Kılavuzu

Yangına karşı güvenli,¹ biyobozunur,² yüksek performanslı³ ester transformatör sıvıları

İçeride Güvenlik



Shell MİDEL, son kullanıcıların giderek daha fazla talep ettiği yüksek transformör performansının³ yanı sıra yangın güvenliği¹ özellikleri de sunmaktadır. Shell MİDEL, transformörü koruyarak transformörün etrafındaki binaları, insanları ve çevreyi de korur.^{1,2,4}



Shell MIDELE: Kanıtlanmış performanslı³ ester transformatör sıvıları

Shell MIDELE sentetik ve doğal ester transformatör sıvıları, dünyanın dört bir yanındaki kamu hizmetleri ve transformatör OEM'leri tarafından tercih edilmektedir. Shell MIDELE sentetik ve doğal ester transformatör sıvıları, mükemmel yangın güvenliği ve çevre koruma özellikleri^{1,2} ve transformatör selüloz yalıtımının ömrünü uzatma kabiliyetiyle bilinir.³ Transformatörünüz yangına veya çevreye duyarlı bir yerde mi konumlu? Böylesi bir ekipmanın arızalanması ne gibi sonuçlar doğurur? Shell MIDELE'in özellikleri kurulum

tasarrufu⁵ sağlamanın yanı sıra cana, mala ve çevreye zarar verme riskini azaltır.^{1,2,4} Bu seçim kılavuzunda Shell MIDELE 7131, Shell MIDELE eN 1204 ve Shell MIDELE eN 1215 olmak üzere Shell MIDELE 7131, Shell MIDELE eN 1204 ve Shell MIDELE eN 1215. "eN" öneki, farklı tohum mahsullerinden elde edilen yenilenebilir baz yağlar kullanılarak formüle edilen doğal esterleri ifade eder, Shell MIDELE 7131 ise sentetik bir ester sıvısıdır. Tüm Shell MIDELE sıvıları biyobozunur özelliktedir.²



Yüksek yanma noktası

– kritik yangın güvenliği ve yangından korunma maliyetlerinde tasarruf sağlar¹



Düşük akma noktası

– sentetik esterimiz soğuk iklim koşulları için ideal sıvıdır³



Biyobozunur özelliktedir – çevreyi korur ve çevreleme maliyetlerini azaltır²



Yüksek nem toleransı

– selüloz yalıtım ömrünü uzatır ve genel olarak toplam mülkiyet maliyetini azaltır^{3,5}

Tüm Shell MIDELE ester sıvıları Factory Mutual (FM Global, daha az yanıcı sıvılar) tarafından onaylanmıştır ve Underwriters Laboratory (UL Classified) tarafından sınıflandırılmıştır.⁶



Ester transformatör sıvıları konusunda güvenilir danışmanınız

Mühendisler, çevre kimyagerleri ve teknik uzmanlardan oluşan ekibimiz, özel uygulamanız için doğru ester türünü seçmenizde başvuracağınız temel kaynaktır. Uzmanlarımız IEC, IEEE, ASTM ve CIGRÉ çalışma gruplarına düzenli olarak katkıda bulunarak ester kullanımının yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Her gün dünya genelindeki son kullanıcılara ve transformatör

OEM'lerine teknik danışmanlık sağlıyoruz. Ester sıvılarının güç veya dağıtım transformatörlerinin emniyetini, performansını veya sürdürülebilirliğini nasıl iyileştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sizi Shell MİDEL uzmanlarımızla bağlantı kurmaya davet ediyoruz.

Shell.com/ShellMIDEL

Tüm Shell MİDEL sıvıları biyobozunur ve tehlikesiz özelliktedir.^{2,4}



Hangi Shell MİDEL?

Shell MİDEL 7131, ester teknolojisinin tüm avantajlarını sağlayan, yangına karşı güvenli,¹ yüksek performanslı³ bir sıvı olacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir. Özellikle soğuk bir iklimde (-56°C'lik bir akma noktasına sahiptir) veya hava ile temas riskinin olduğu durumlar gibi transformatörden daha yüksek performans beklenen durumlarda tercih edilen bir sıvıdır.³ Shell MİDEL 7131 ayrıca iç, dış veya yeraltı mekanda bulunan transformatörler ve yüksek sıcaklıklı, hava akışlı ekipmanlar için de idealdir. Rüzgar türbinleri

ve demiryolu araçları gibi zorlu uygulamalarda uzun bir geçmişe sahiptir ve 400 kV'nin üzerinde olduğu kanıtlanmıştır.³ Shell MİDEL 7131, IEC 61099 ve ASTM D8240 standartlarının gerekliliklerini karşılar.

Shell MİDEL eN 1204 biyolojik olarak kolza/kanola yağından elde edilmiştir.⁷ 31°C'lik³ akma noktasına sahip olması, ürünü daha soğuk iklim koşulları için son derece etkili bir doğal ester sıvısı haline getirir. Ayrıca soya fasulyesi bazlı ester sıvılarıyla karşılaştırıldığında iyi oksidasyon özelliklerine sahiptir.

Shell MİDEL eN 1215, biyolojik olarak elde edilen soya fasulyesi kaynaklı doğal bir esterdir.⁷ Bu ürün, iç veya dış mekanlarda konumlu çok çeşitli transformatörler için ideal ve verimli bir genel amaçlı sıvıdır.

Tüm doğal ester transformatör sıvılarında olduğu gibi hem Shell MİDEL eN 1204 hem de Shell MİDEL eN 1215 hava akışı olmayan ekipmanlarda kullanım için son derece uygundur. Shell MİDEL doğal esterleri, IEC 62770, IEEE C57.147 ve ASTM D6871 standartlarının gerekliliklerini karşılar.



Ester sıvılarının dünya genelinde kullanımı

Shell MİDEL, Birleşik Krallık, Amerika, Avrupa ve Asya'daki faaliyetleriyle güvenilir, küresel bir marka olarak itibarını artırmayı sürdürüyor. Shell MİDEL, devam etmekte olan diğer inovasyonlarla birlikte ester transformatör sıvılarının benimsenmesi ve geliştirilmesi konusunda öncülük etmeyi sürdürmektedir.

Son kullanıcılar ve büyük transformatör üreticileri ile yakın çalışma ilişkileri kurarak olağanüstü düzeyde teknik destek ve rehberlik sağlıyoruz.

Shell MİDEL seçim kılavuzu

Bu tabloda sunulan veriler tipik değerlerdir. Ürünler ile ilgili teknik özellikler ürün broşürlerinde yer almaktadır.

Özellik	Standart test yöntemi		MİDEL eN 1215 (soya fasulyesi)	MİDEL eN 1204 (kolza tohumu/ kanola)	MİDEL 7131 (sentetik)	Geleneksel madeni yağ
	ASTM	ISO/IEC				
Fiziksel						
Renk	D1500	–	0,5	0,5	0,5	0,5
Parlama noktası PMCC (°C)	D93	ISO 2719	> 260	> 260	260	150
Parlama noktası COC (°C)	D92	ISO 2592	> 315	> 315	275	160
Yanma noktası (°C)	D92	ISO 2592	> 350	> 350	316	170
Net kalorifik değer (MJ/kg)	D240-2	–	37,2	37,5	30,8	46,0
IEC sınıflandırması	–	IEC 61039	K2	K2	K3	O1
Akma noktası (°C)	D97	ISO 3016	-18	-31	-56	-50
20°C'de yoğunluk (g/cm ³)	–	ISO 3675	0,92	0,92	0,97	0,88
Viskozite (mm ² /sn)	D445	ISO 3104	–	–	–	–
100°C'de	–	–	7,6	8,3	5,3	2,6
40°C'de	–	–	32	37	29	8,7
0°C'de	–	–	206	230	233	70
-20°C'de	–	–	Katı	1.485	1.440	400
Biyobozunma – OECD 301 ²	–	–	Biyobozunur	Biyobozunur	Biyobozunur	Biyobozunur değildir
Elektrik						
Dielektrik çökme (kV)	D877	–	≥ 30	≥ 30	47	43
1 mm boşluk	D1816	–	35	32	46	47
2 mm boşluk	D1816	–	55	58	71	65
2,5 mm boşluk	–	IEC 60156	> 75	> 75	> 75	> 70
Gaz çıkarma eğilimi (µl/dak)	D2300	–	-87,6	-93,6	+26,0	< 30,0
90°C'de yayılma faktörü	–	IEC 60247	< 0,03	–	< 0,008	< 0,001
Kimyasal						
Korozif sülfür	D1275	IEC 62535	Korozif olmayan	Korozif olmayan	Korozif olmayan	Korozif olmayan
Su içeriği (mg/kg)	D1533	IEC 60814	50	50	50	10
Asit sayısı (mg KOH/g)	D974	IEC 62021	≤ 0,04	≤ 0,04	≤ 0,03	≤ 0,01
PCB içeriği (mg/kg)	D4059	–	Tespit edilemez	Tespit edilemez	Tespit edilemez	Tespit edilemez

Gösterilen tipik değerler kabul edilen değerler olarak tanımlanmamalıdır.

Son kullanıcılar neden Shell MİDEL'i tercih ediyor?



Mal sahiplerine ait riski, arazi alanını ve maliyetleri (inşaat ve sigorta) azaltmaya yardımcı olur^{1,6}



Yangına karşı dayanıklılık, personel güvenliği^{1,2,4}

Performansı artırmaya yardımcı olur³



Daha sıcak çalışma, sürdürülebilir aşırı yüklenme



Çevreye verilen zararı azaltır²
Biyobozunur ve tehlikesiz özelliktedir⁴



Daha yüksek yatırım getirisi sağlamaya yardımcı olur^{3,5}




Daha yüksek transformator güvenliği, daha uzun ekipman ömrü

Çevre koruması

Transformatör sıvısı karşılaştırması

Karşılaştırmalı biyolojik bozunma oranları

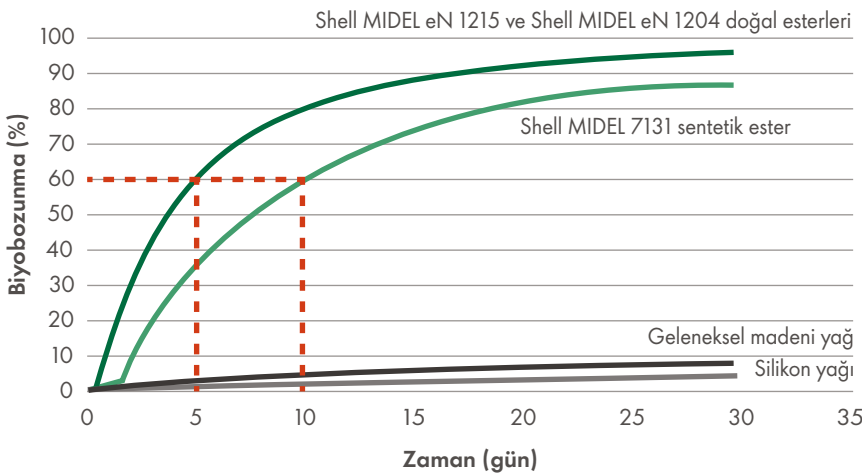

- Biyobozunur olarak sınıflandırılmıştır (bir madde 28 günlük bir test sırasında 10 günlük bir zaman aralığında en az %60 oranında biyolojik olarak bozunuyorsa, OECD 301'e göre biyobozunur madde olarak tanımlanabilir)²
- Çevreleme önlemlerinin azaltılmasını sağlayabilir
- Tehlikesizdir

Shell MİDEL eN 1215 ve Shell MİDEL eN 1204 doğal esterleri ile Shell MİDEL 7131 sentetik esterinin zaman içindeki biyolojik bozunmasının geleneksel madeni yağlara veya silikon sıvılara göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösteren çizgi grafiği. Metinde tam olarak açıklandığı gibi ürünlerin hepsi, doğal esterler için beş gün ve sentetik ester için 10 gün sonra olmak üzere, biyobozunur ürün sınıflandırması gerekliliklerini karşılamaktadır.


Yangın güvenliği

Yanma noktasının yüksek olması, transformatöre yönelik yangın güvenliğini önemli ölçüde artırır ve aşağıdaki gibi riskleri ve olası olumsuz etkileri azaltır:

- arıza süresi ve üretim kaybı
- şebeke kaybı, elektrik kesintisi
- yüksek sigorta primleri
- iyileştirme ve temizleme
- ekipman onarım ve yenileme maliyetleri
- itibar zedelenmesi.

K2 sınıflandırması (IEC 61039) – yangından korunma ekipmanlarına olan gereksinimi azaltır ve yerden tasarruf sağlar.⁸


2.000-19.000 L sıvı hacimli örnek bir transformatör için gerekli minimum açıklıklar⁸

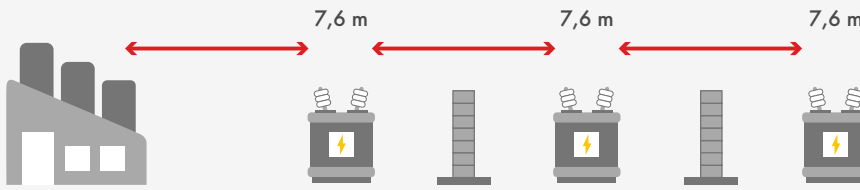

○ Sınıfı: 7,6 m

Betonarme yapıda olup

- pahalıdır
- üretimi ve nakliyesi için yoğun karbon tüketimi gerektirir.

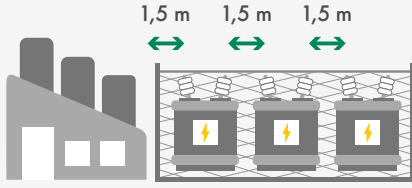

○ Sınıfı: 1,5 m

- derecelendirilmemiş duvarlara sahiptir
- patlama duvarlarına/ortak çevrelemeye sahip değildir
- yangın söndürme sistemine sahip değildir
- asgari düzeyde beton ve arazi kullanımı sağlar

- daha az miktarda malzeme listesi gerektirir
- daha düşük finansal ve karbon maliyeti sağlar
- daha hızlı ve kolay şekilde trafo merkezi inşasına imkan sağlar.

O sınıfı sıvı kullanan trafolar için gerekli 7,6 metrelik açıklık ve betonarme patlama duvarları gereksinimine kıyasla K sınıfı sıvı kullanan trafolar arasındaki 1,5 metrelik daha kısa gerekli açıklığı gösteren grafik.

Gelişmiş bir transformatörde FM Onaylı yangına karşı güvenli bir sıvı⁸ için gerekli minimum açıklık: **0.9 m'dir; trafo merkezinin ayak izini potansiyel olarak azaltılır.³**

Patlama/yangın duvarı gereksinimleri termal yalıtım sınıflandırmasına göre belirlenir.

Daha fazla bilgi için lütfen Shell temsilcinizle iletişime geçin veya [Shell.com/ShellMIDEL](https://www.shell.com/shellmidel) adresini ziyaret edin

Referanslar

¹ Shell MIDEL sıvıları yüksek yanma ve parlama noktalarına sahip olmaları nedeniyle K Sınıfı olarak sınıflandırılır ve daha az yangıncıdır. Bu özellikler sayesinde transformatör yangınları önlenebilir ve transformatör etrafındaki mallar, insanlar ve çevre kurtarılabilir. FM Onaylı, UL sınıflandırılması.

² Shell MIDEL, OECD 301 (ürün) testine göre biyobozunur madde olarak tanımlanabilir.

³ Shell MIDEL müşteri transformatör yerleşim verileri ve dahili araştırmalar. Lütfen bu broşürün 6. sayfasındaki özellikler tablosuna bakın.

⁴ CLP yönetmeliği ve GHS kılavuzuna göre tehlikeli madde değildir.

⁵ Kanıtlanmış yangın güvenliği ve FM Onayı sayesinde sigorta prim maliyetlerini düşürebilir. Yangın bariyerlerindeki potansiyel azalma, inşaat ve araziye ilişkin maliyetlerin düşmesine yol açar. Yangın sorunları ve nem girişiyle ilgili ekipman arıza sürelerini azaltabilir. Tavsiyeler, ülkelerin yerel mevzuat ve yasalarını geçersiz kılmamalıdır.

⁶ Uluslararası bir sigorta şirketi olan FM Global, bağımsız test kolu aracılığıyla FM Approvals adlı bir sertifika işareti sağlamaktadır. Güvenlik ürünleri satışa sunulmadan önce test edilmeli ve onaylanmalıdır. Merkezi Northwood, Illinois'de bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir test kuruluşu olan Underwriters Laboratories, bu tür ürünlerin test edilmesi ve onaylanmasından sorumlu kuruluşlardan biridir.

⁷ Shell MIDEL eN 1204 ve eN 1215 %100 Biyobazlı Karbon İçeriğine sahiptir. ASTM D6866-21 yöntemine göre test edilmiştir. Raporlanan sonuçlar ISO/IEC 17025:2017 Test Akreditasyonu PJLA #59423 standartlarına göre akredite edilmiş olup tüm kimyasal analizler Beta Analytic test laboratuvarında gerçekleştirilmiş ve Ağustos 2021'de Miami, Florida'daki hızlandırıcılarında sayılmıştır.

⁸ FM Global Veri Sayfası 5-4 (Temmuz 2019), aralıklar yalnızca yangın mesafelerine dayanmaktadır. Tavsiyeler, ülkelerin yerel mevzuat ve yasalarını geçersiz kılmamalıdır.

Shell veya herhangi bir bağlı kuruluşu tarafından ürünlerin kullanımı, depolanması, elleçlenmesi veya özellikleriyle ilgili olarak satış sırasında veya teknik belgelerde ya da belirli bir soruya yanıt olarak veya herhangi başka bir şekilde verilen her türlü tavsiye veya öneri iyi niyetle verilmekle birlikte ürünün müşterinin kendi özel amaçlarına uygunluğunu sağlamak ve ürünün üreticinin yazılı talimatlarına uygun olarak doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasını temin etmek müşterinin sorumluluğundadır. © Shell International Ltd.